


1:4 000


Corrélation entre le programme préventif (curage annuel) et les secteurs sensibles relevés sur le réseau d'eaux usées de la commune



- Ouvrages du réseau d'eaux usées**
- Poste de refoulement ou de relevage
 - Station de traitement des eaux usées
- Canalisations du réseau d'eaux usées**
- DÉSORDRES
- ECP
 - Désordres majeurs
 - Désordres majeurs d'écoulement
 - Désordres mineurs
 - Désordres mineurs d'écoulement
 - Désordres structurels majeurs
 - Désordres structurels majeurs / Désordres mineurs d'écoulement
 - Désordres structurels mineurs
 - Désordres structurels mineurs / Désordres majeurs d'écoulement
- ENTRETIENS
- ras
 - Refoulement
 - Hydrocurage préventif du réseau

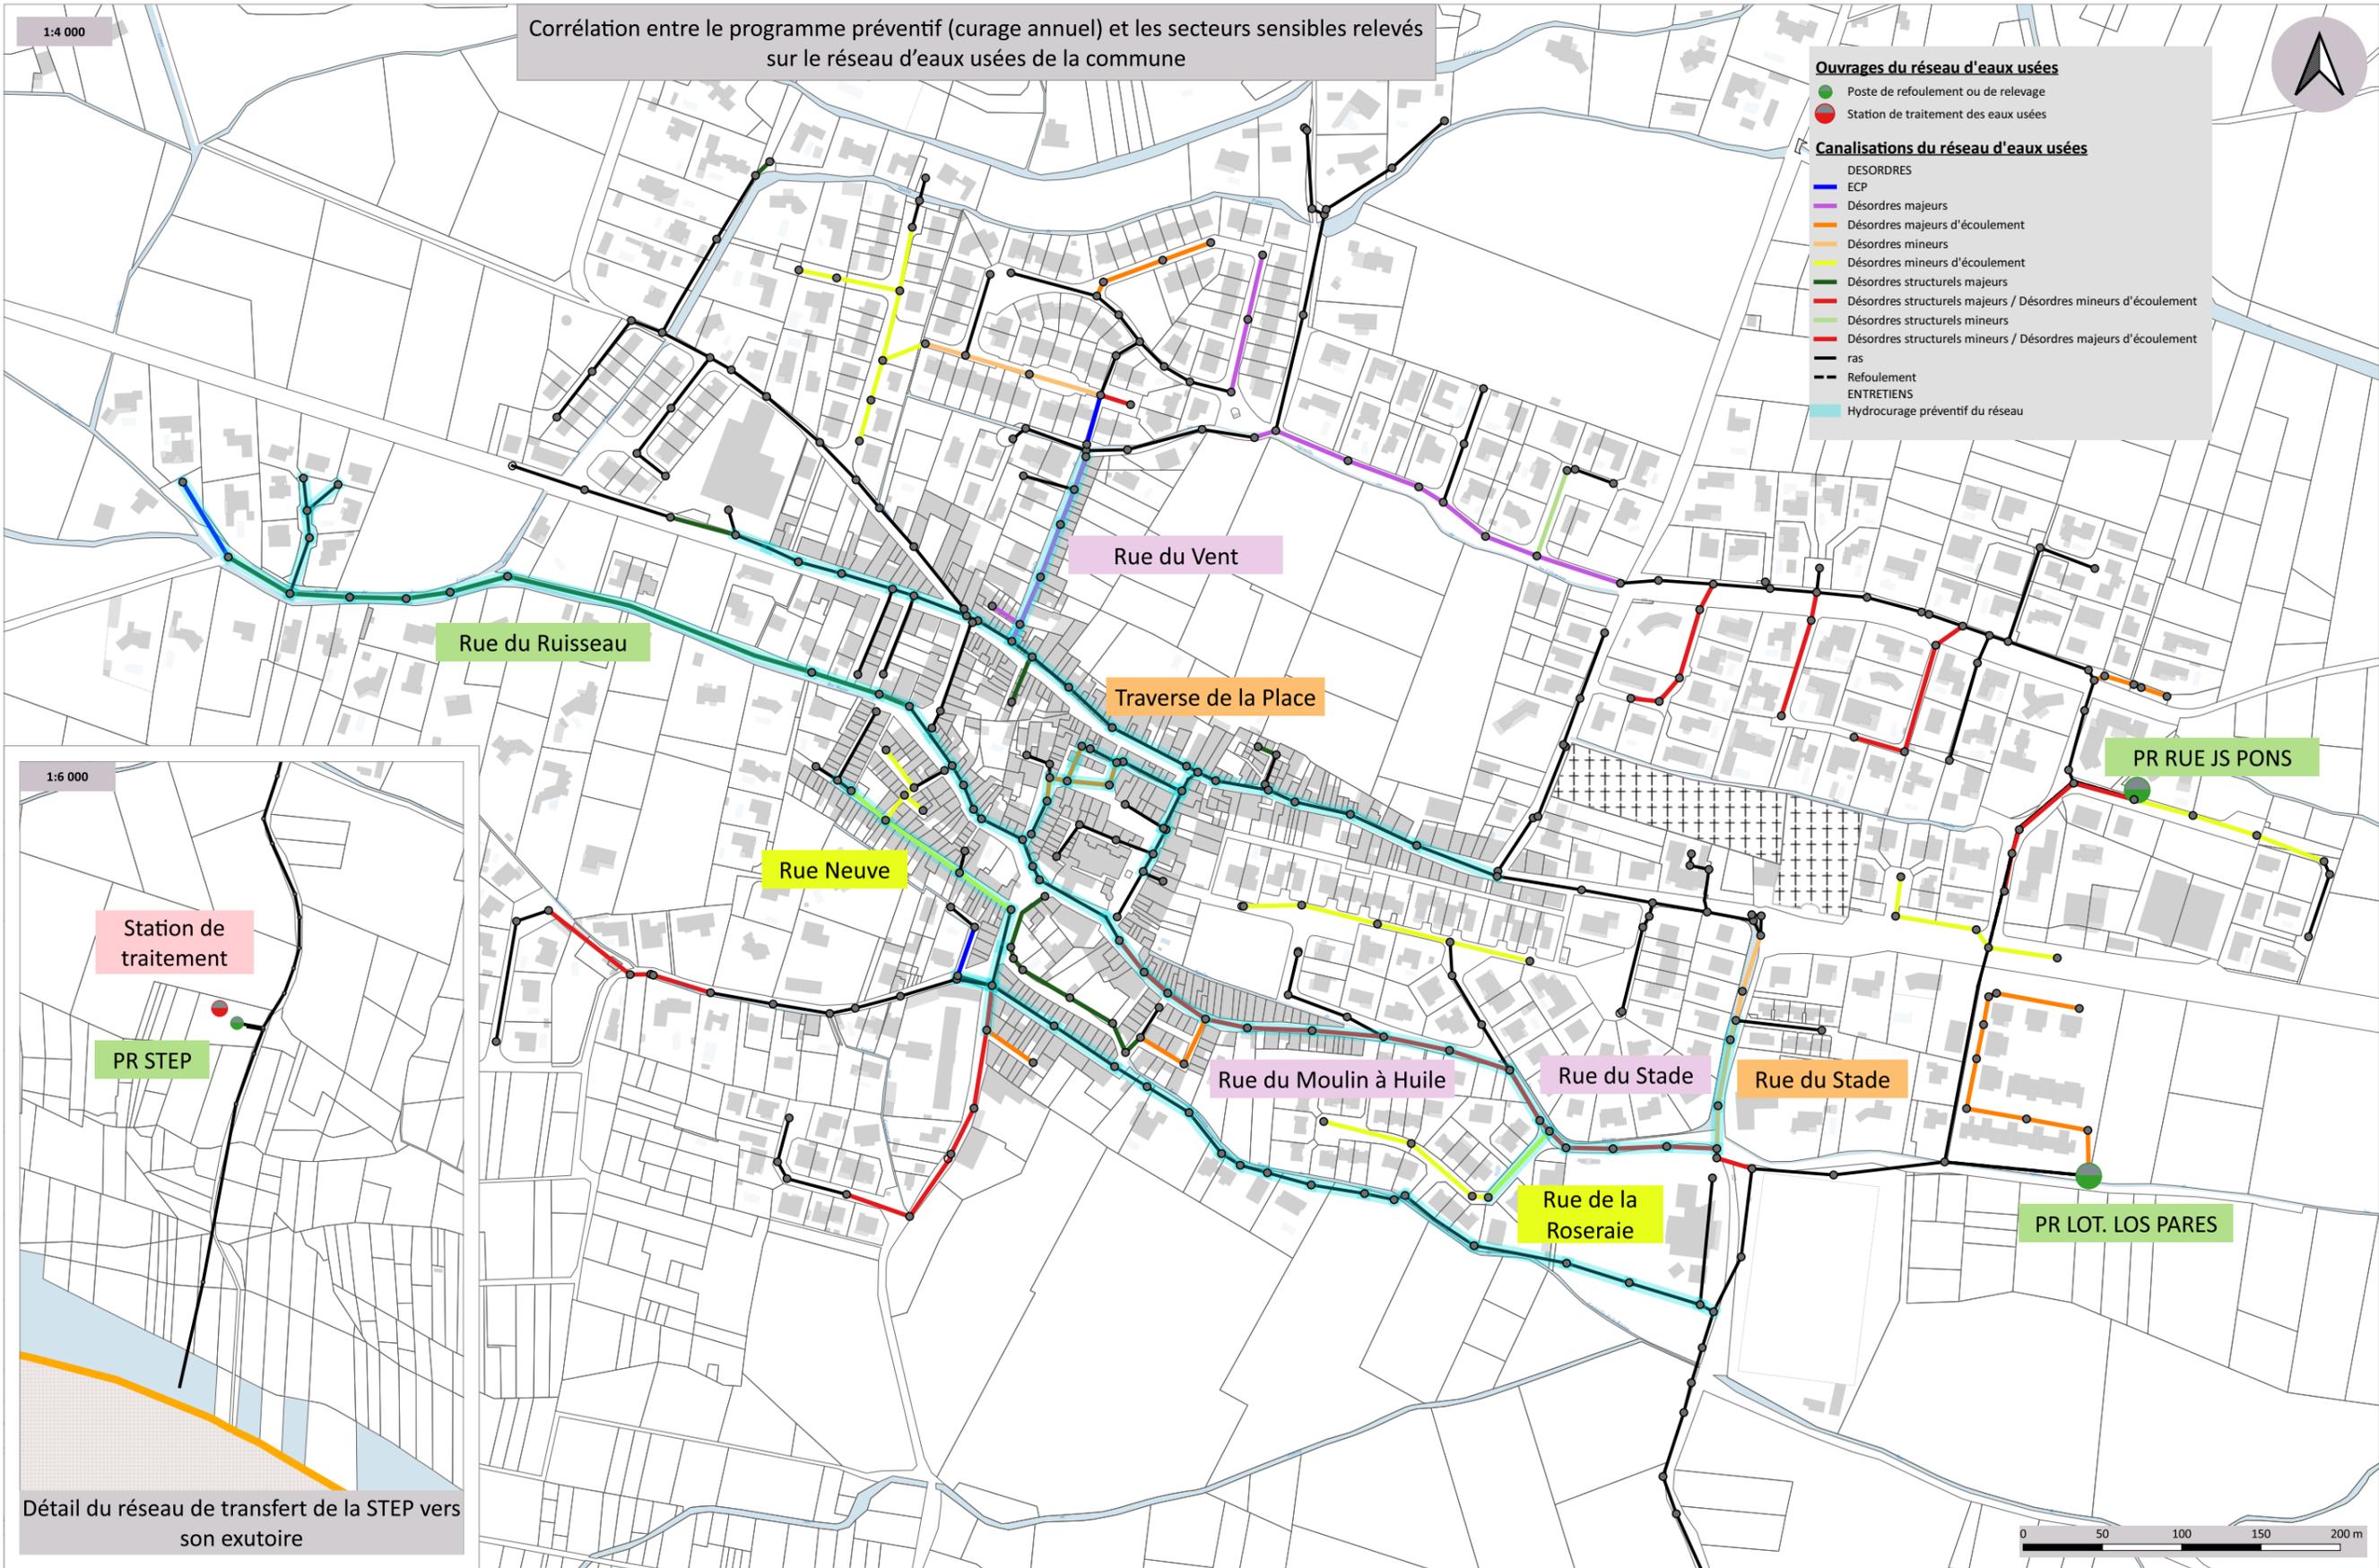

1:6 000

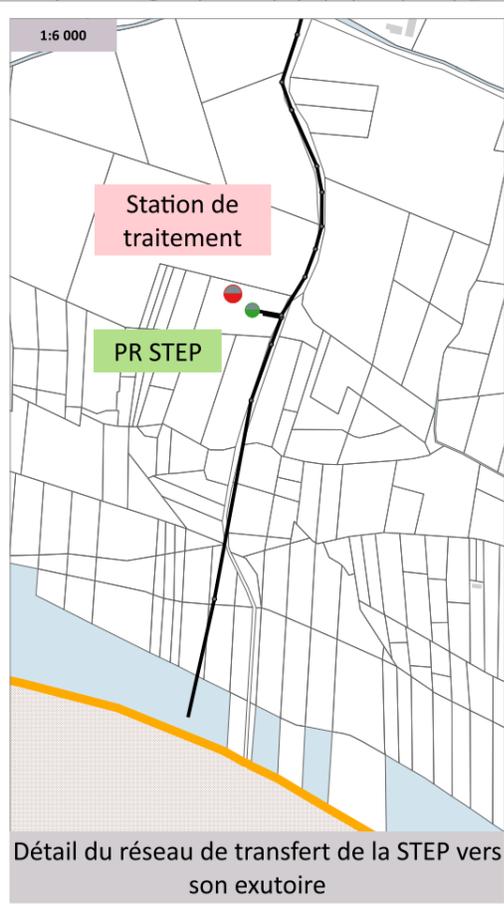

Détail du réseau de transfert de la STEP vers son exutoire

0 50 100 150 200 m